

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. Ευαγγελίου

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ « Λήψη απόφασης για κατασκευή εξέδρας σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση (κανονιστική απόφαση). »

Τίθεται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρόταση για λήψη κανονιστικής απόφασης, για κατασκευή εξέδρας σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση σε ιδιώτες.

Προκειμένου να επιτραπεί η κατασκευή εξέδρας σε πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο οδού κυκλοφορίας οχημάτων, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις όπως φαίνεται και στα συνημμένα σχέδια.

1. Το πεζοδρόμιο ή ο πεζόδρομος να έχει κλίση ίση ή μεγαλύτερη του 12% (κτιριοδομικός κανονισμός).

2. Το ελεύθερο πεζοδρόμιο για την κίνηση των πεζών μετά την κατασκευή της εξέδρας θα πρέπει να έχει εύρος τουλάχιστον 1,50 μ. χωρίς εμπόδια, για την ελεύθερη κίνηση των πεζών, σε περίπτωση πεζοδρόμου το ελεύθερο εύρος του πεζοδρόμου θα πρέπει να είναι 3,00 μ. χωρίς εμπόδια για την κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

3. Το ελάχιστο πλάτος της εξέδρας θα πρέπει να είναι 1,20 μ.

4. Το μέγιστο ύψος της εξέδρας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα πενήντα (50) εκατοστά.

5. Η κατασκευή του σκελετού της εξέδρας πρέπει να είναι μεταλλική και λυόμενη ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί σε οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει η Δημοτική Αρχή.

6. Ο σκελετός της εξέδρας θα πρέπει να επικαλυφθεί με ξύλινο πάτωμα από τάβλες ξυλείας που να αντέχουν σε εξωτερικές συνθήκες (εμποτισμένες) πάχους τουλάχιστον 2,50 εκατοστών.

7. Ο κατασκευαστής ή ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να δεσμευτεί (υπεύθυνη δήλωση) για τον έλεγχο και την συντήρηση της κατασκευής.


Μετά τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την λήψη απόφασης για εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ληφθεί κανονιστική απόφαση (λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω προδιαγραφές και τα σχέδια που τις συνοδεύουν) για την κατασκευή εξέδρας σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους που έχουν παραχωρηθεί για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Λαμία / / 11

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

1

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12%


πάτωμα ξύλινο από τάβλες ξυλείας
εξωτερικού χώρου min. πάχος 2.5 εκ.

κατάστημα

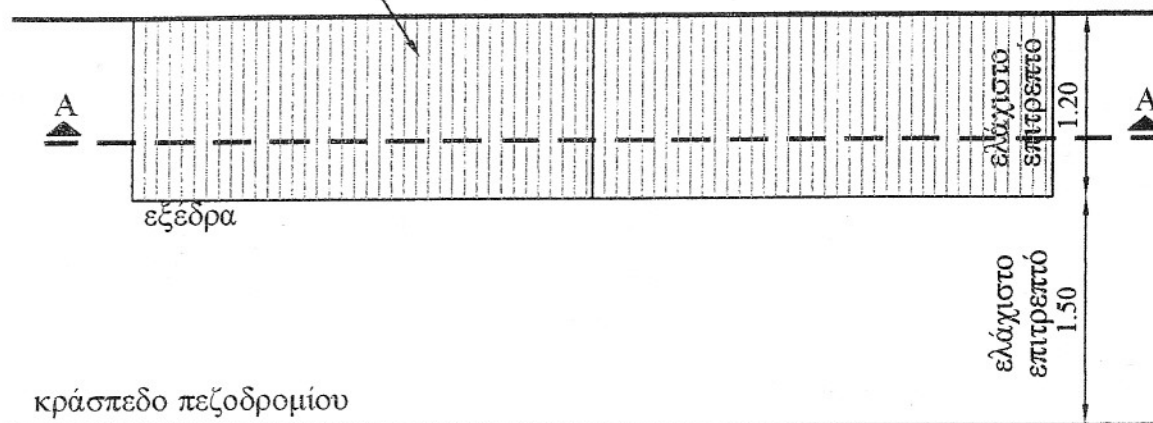


κατάστρωμα οδού κυκλοφορίας οχημάτων

η όλη κατασκευή περιμετρικά
θα είναι επενδεδυμένη με το ίδιο τύπου ξύλο
(ώστε να μην φαίνεται ο σιδηρός σκελετός)

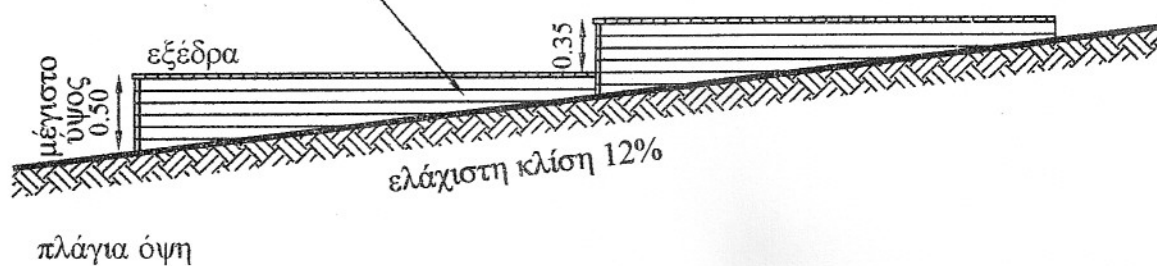

πλάγια όψη

λυόμενος σιδηρός σκελετός (εσωτερικός)

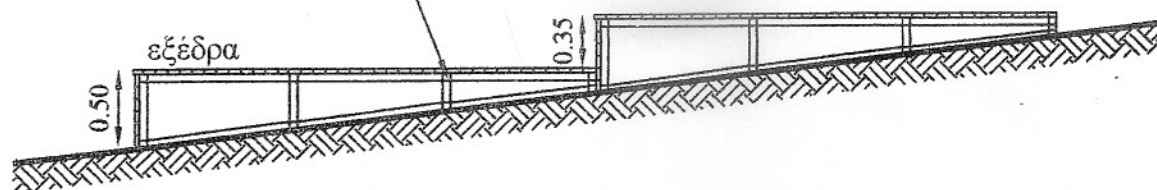

τομή A-A


κλ. 1:50

2


ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12%

πάτωμα ξύλινο από τάβλες ξυλείας
εξωτερικού χώρου min. πάχος 2,5 εκ


κατάστημα

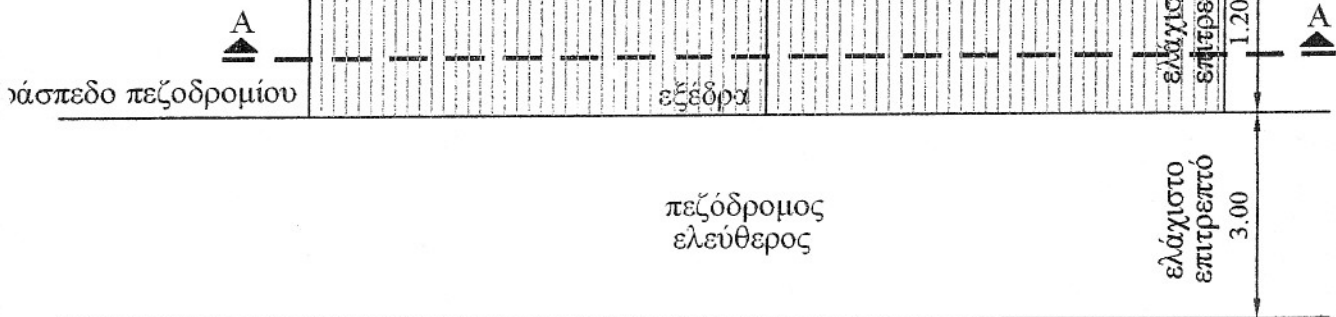

η όλη κατασκευή περιμετρικά
θα είναι επενδεδυμένη με το ίδιο τύπον ξύλο
(ώστε να μην φαίνεται ο σιδηρός σκελετός)

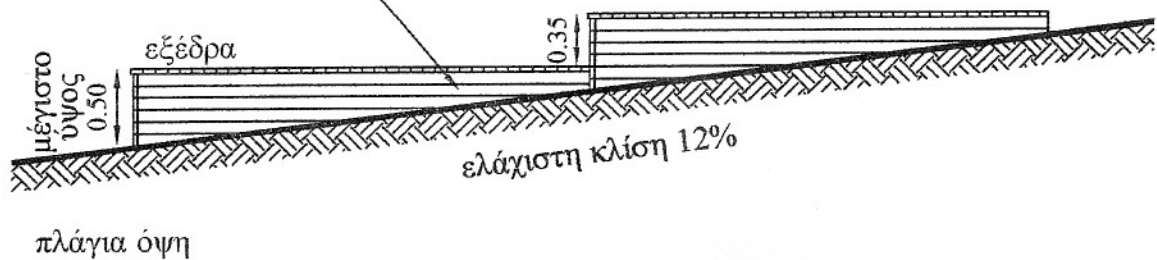

λυόμενος σιδηρός σκελετός (εσωτερικός)

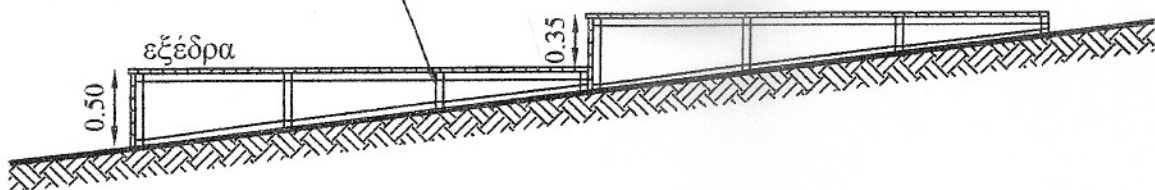

τομή A-A
κλ. 1:50